

BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL

R. DON S'

VANDANALYTISK LABORATORIUM
 NÆRUMGÅRDSVEJ 7
 POSTBOX 49
 2850 NÆRUM
 TELEFON 45 80 31 33

Lynge Overdrevs Vandværk I/S
 v/Kjel Johansen
 Søbredden 19
 3450 Allerød

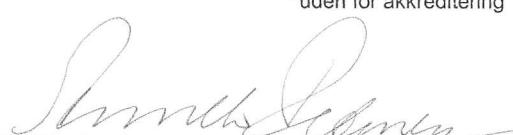
Analyserapport nr. 12480
28. september 2010
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Allerød Kommune
 GEUS (Jupiter)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested : Søbredden 13			
Temperatur ved prøvetagning	15.9°C	Prøvedato : 14.09.2010 kl. 14:35			
Lugt	Ingen lugt	Prøvetager : laboratoriet (MD)			
Smag	Normal				
Farve	Ingen				
Udseende	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE		
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml <1	i.m.	SM9223, 20.ed.		
Kimtal v. 37°C	pr.ml 2	20	DS/EN6222		
Kimtal v. 22°C	pr.ml <1	200	DS/EN6222		
FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _T	
pH	pH 7.30		DS287		
Ledningsevne	mS/m 67.3		DS/EN27888	2%	
Jern Fe	mg/l 0.08	0.20	DS225	4%	
Ilt O ₂	mg/l 8.0	>5	DS2205	5%	
1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007					
* uden for akkreditering					
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt					
i.m.: Ikke målelig s _T : Total fejl					
				 Underskrift	